

ENERGA – OPERATOR SA, ODDZIAŁ W KOSZALINIE
REJON DYSTRYBUCJI W CZŁUCHOWIE

Karta Oceny Stanu Technicznego nr ...

Linia napowietrzna 0,4 kV w m. Mosiny nr stacji T570237 – stanowisko nr 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
(rodzaj obiektu, nazwa, dla obiektów energetycznych – napięcie)


Data OST: 08 kwietnia 2019r.

OST wykonał:

Podpis:


<i>Nr obiektu</i>	<i>Ocena stanu technicznego</i>	<i>Pomiary</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
T570237-18	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-19	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-21	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-22	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-23	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-24	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-25	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-26	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
T570237-27	- widoczne zbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			

520232 Moray 6861X

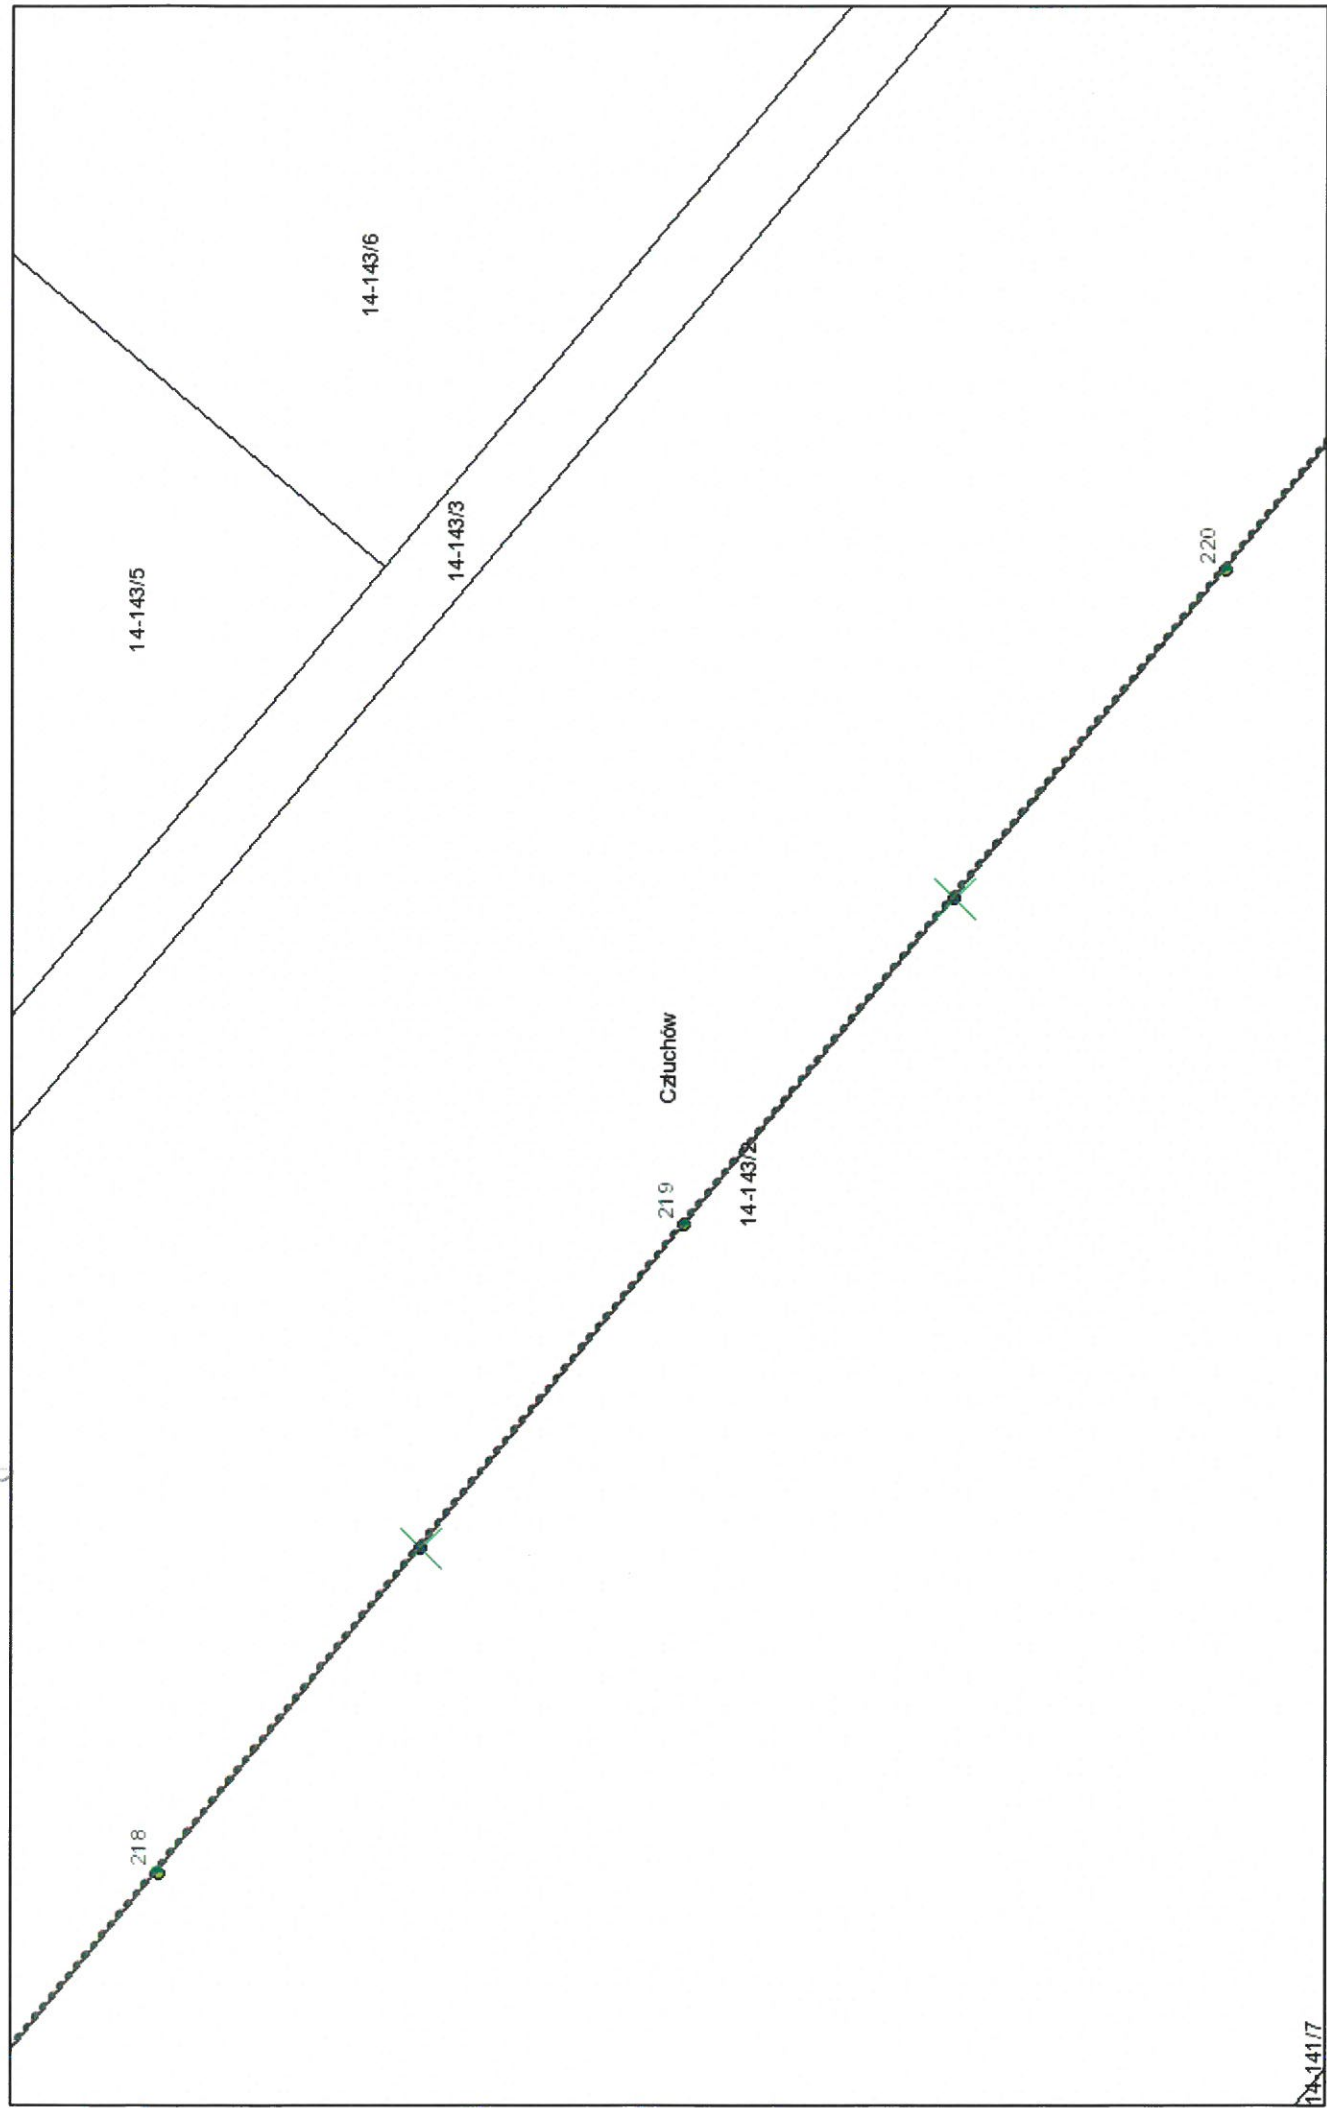


14-141/7


April 15, 2019

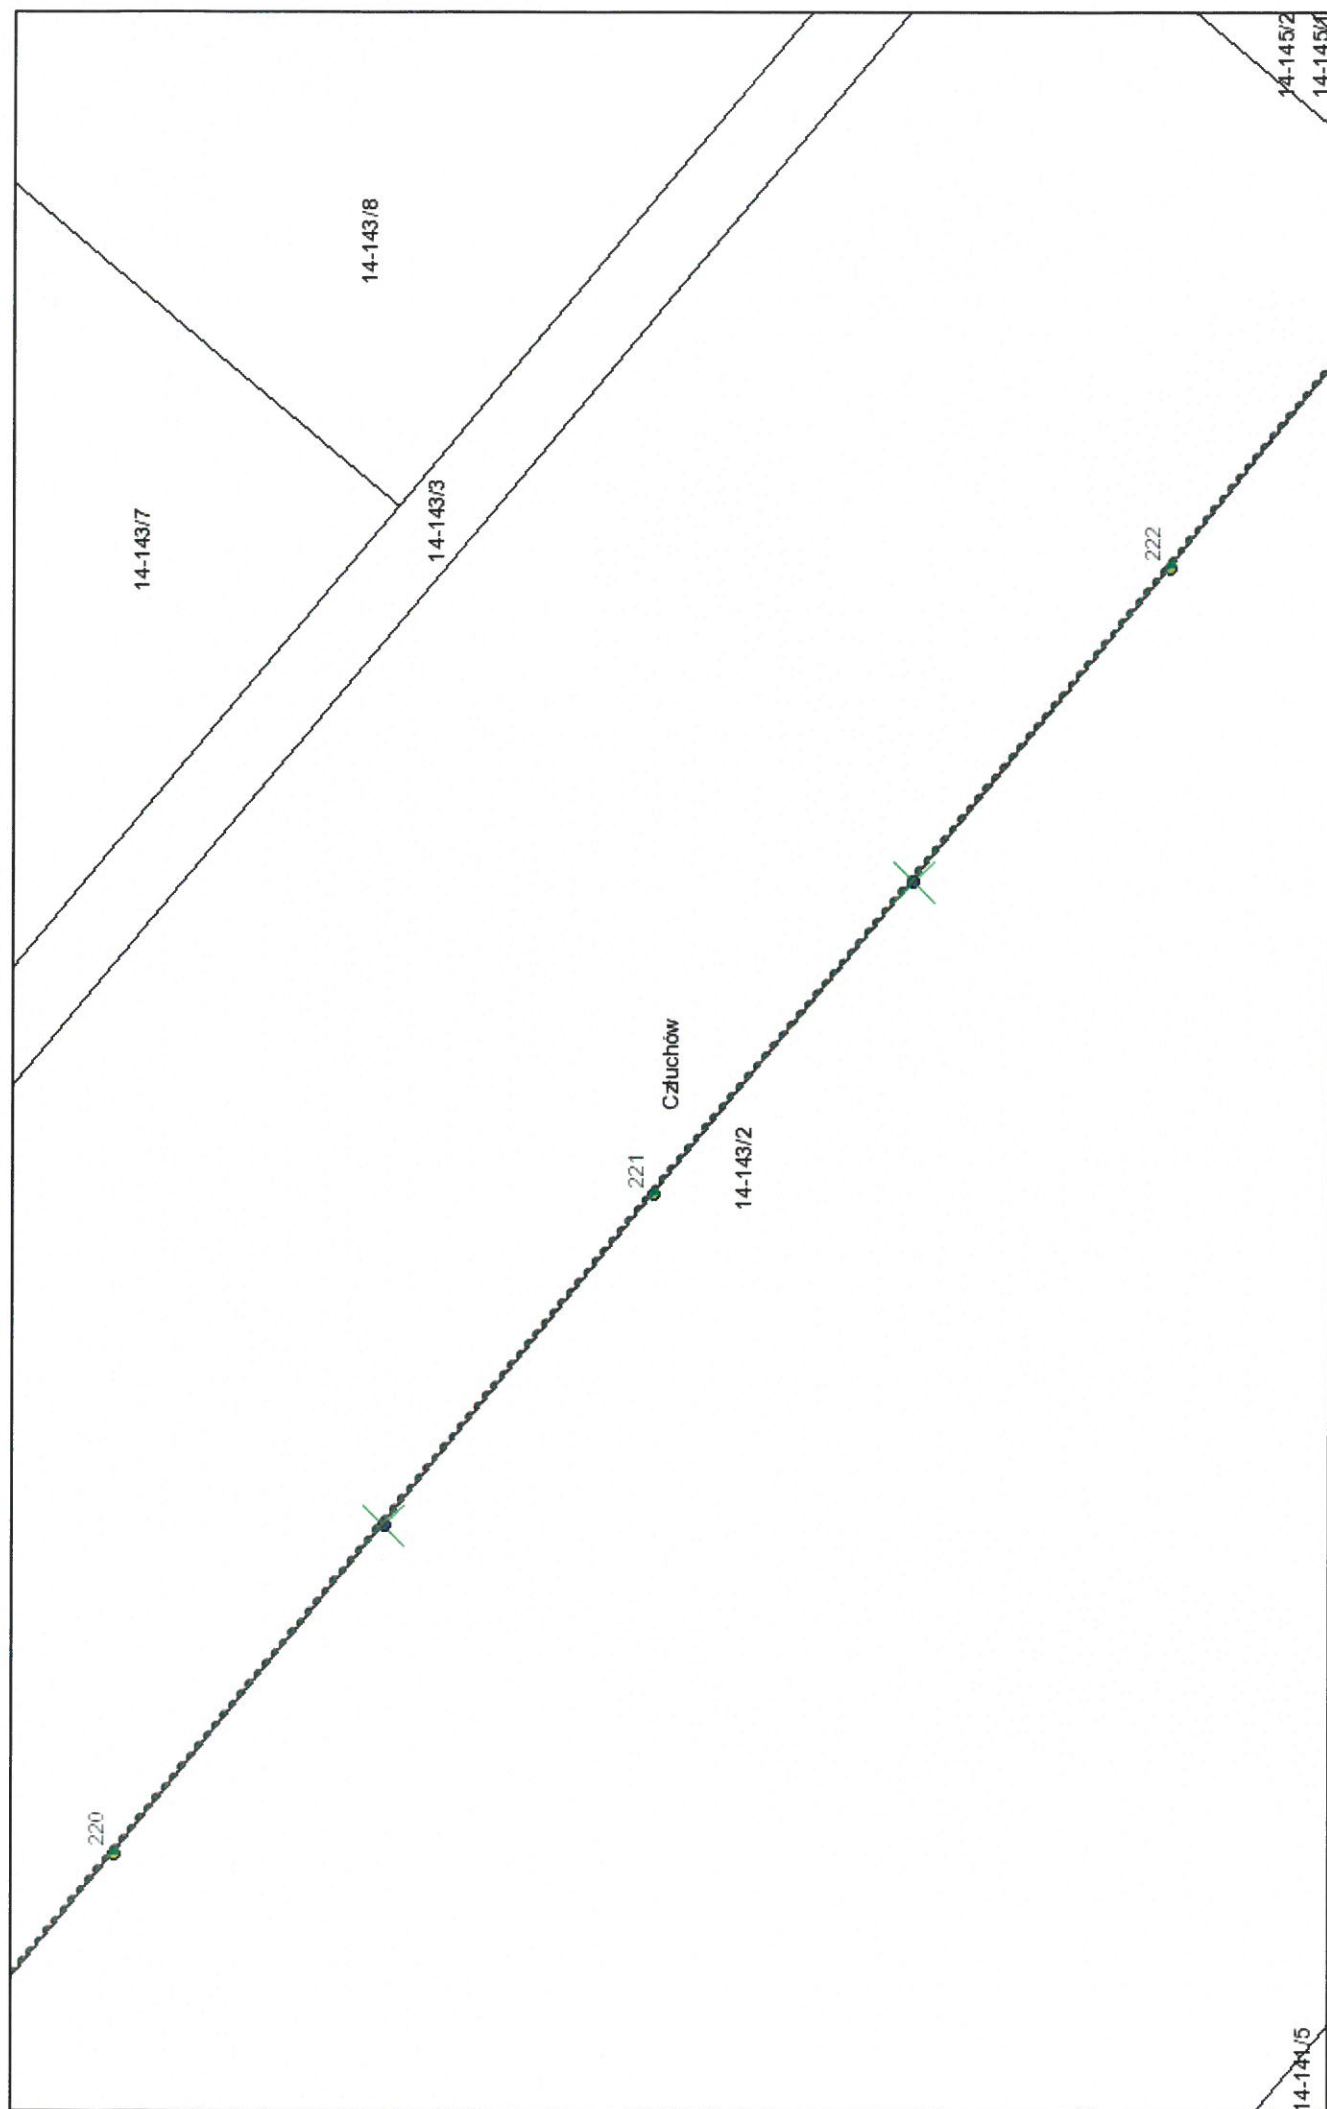


April 15, 2019





April 15, 2019



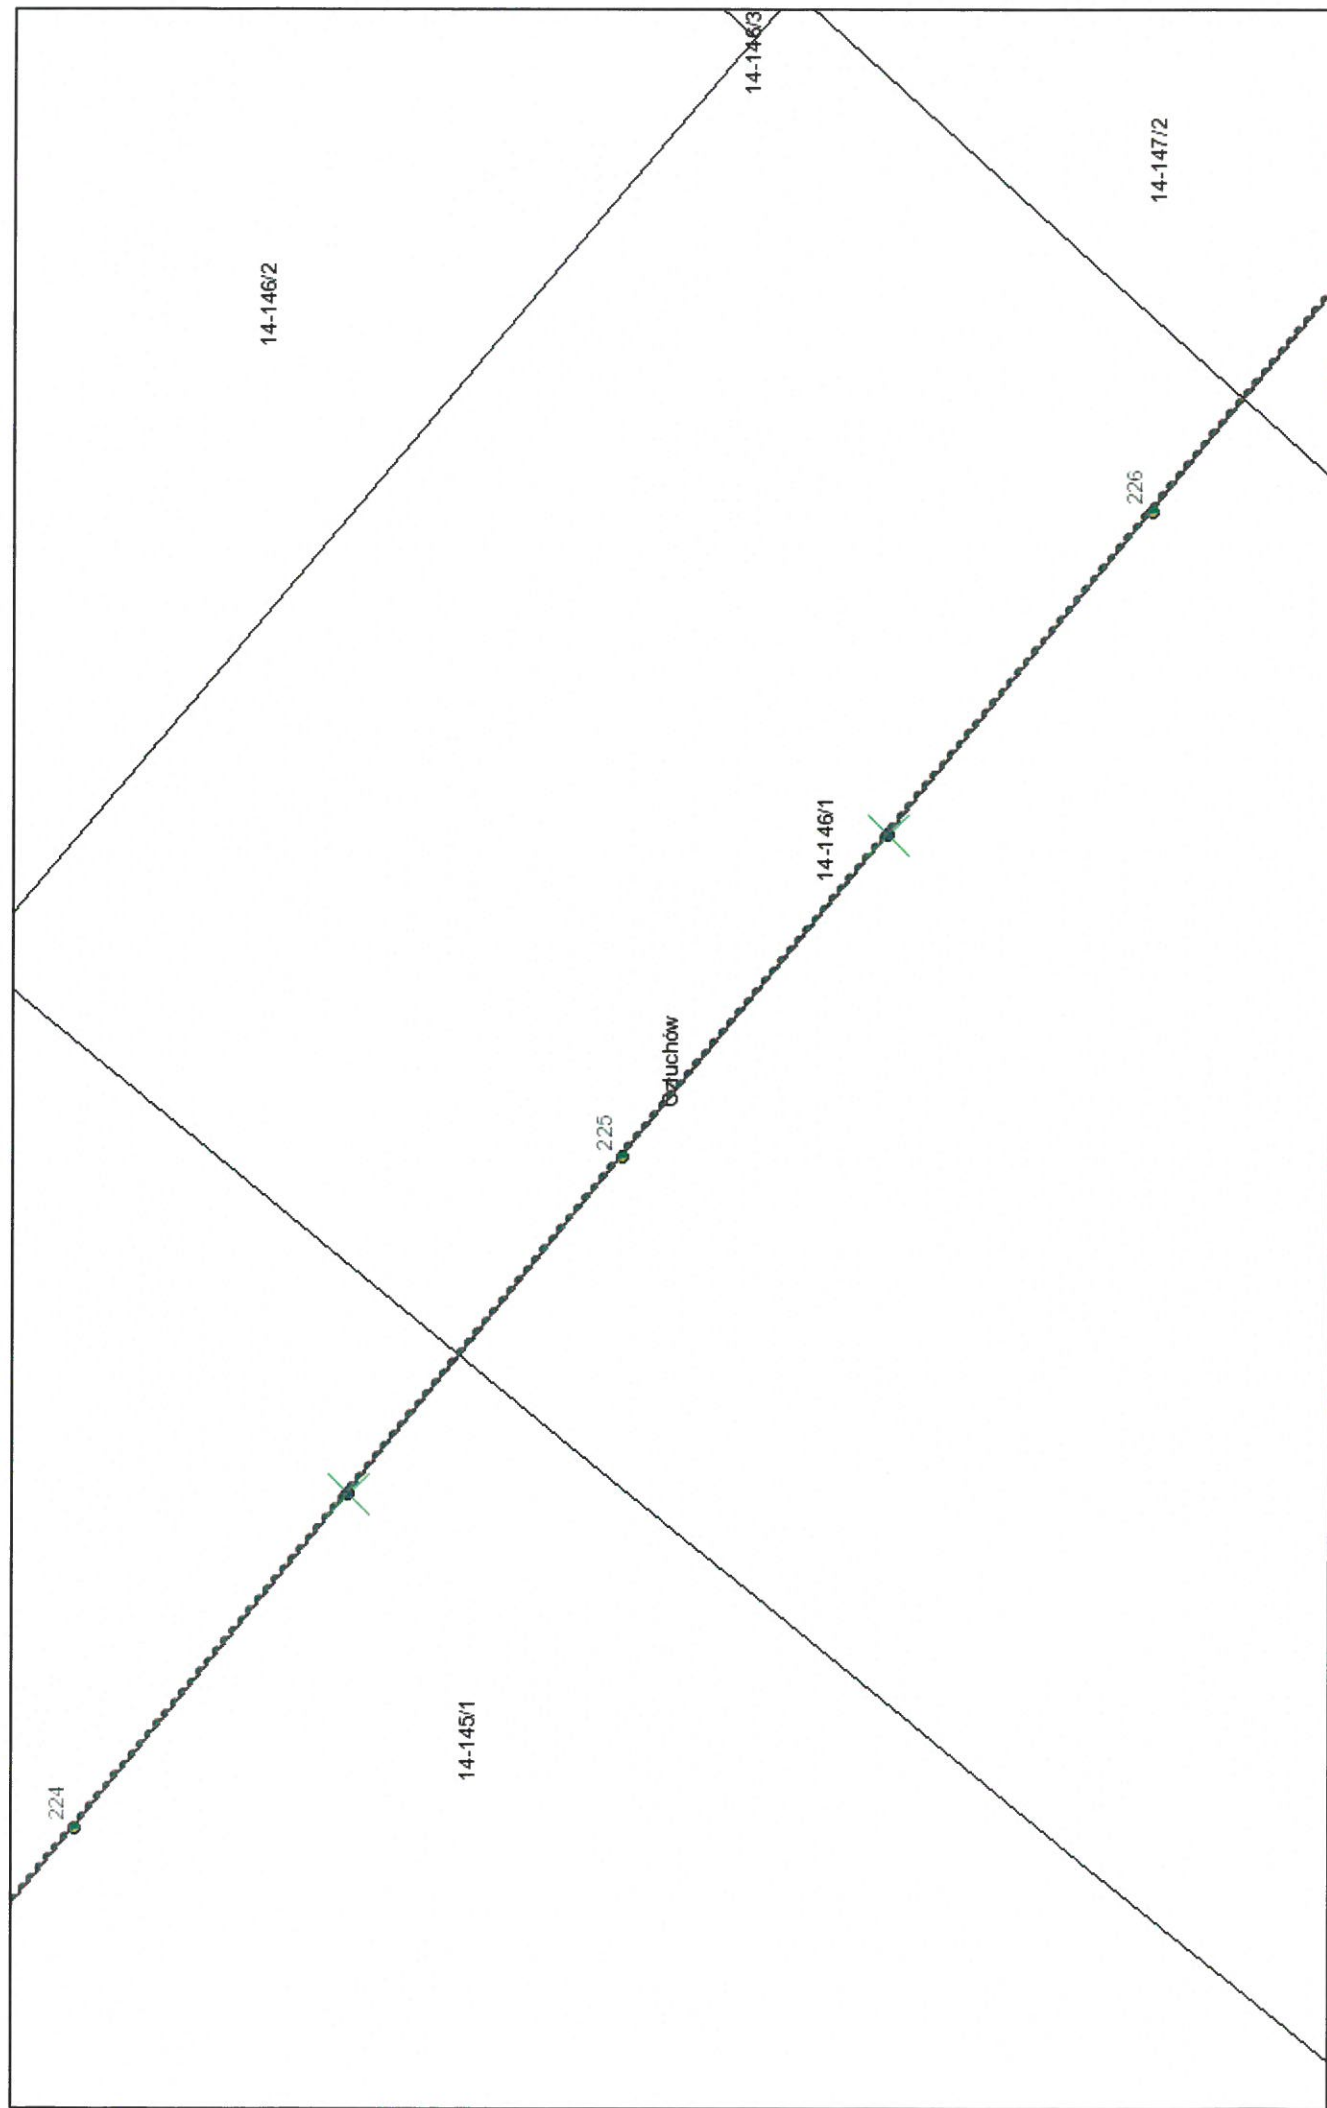

April 15, 2019



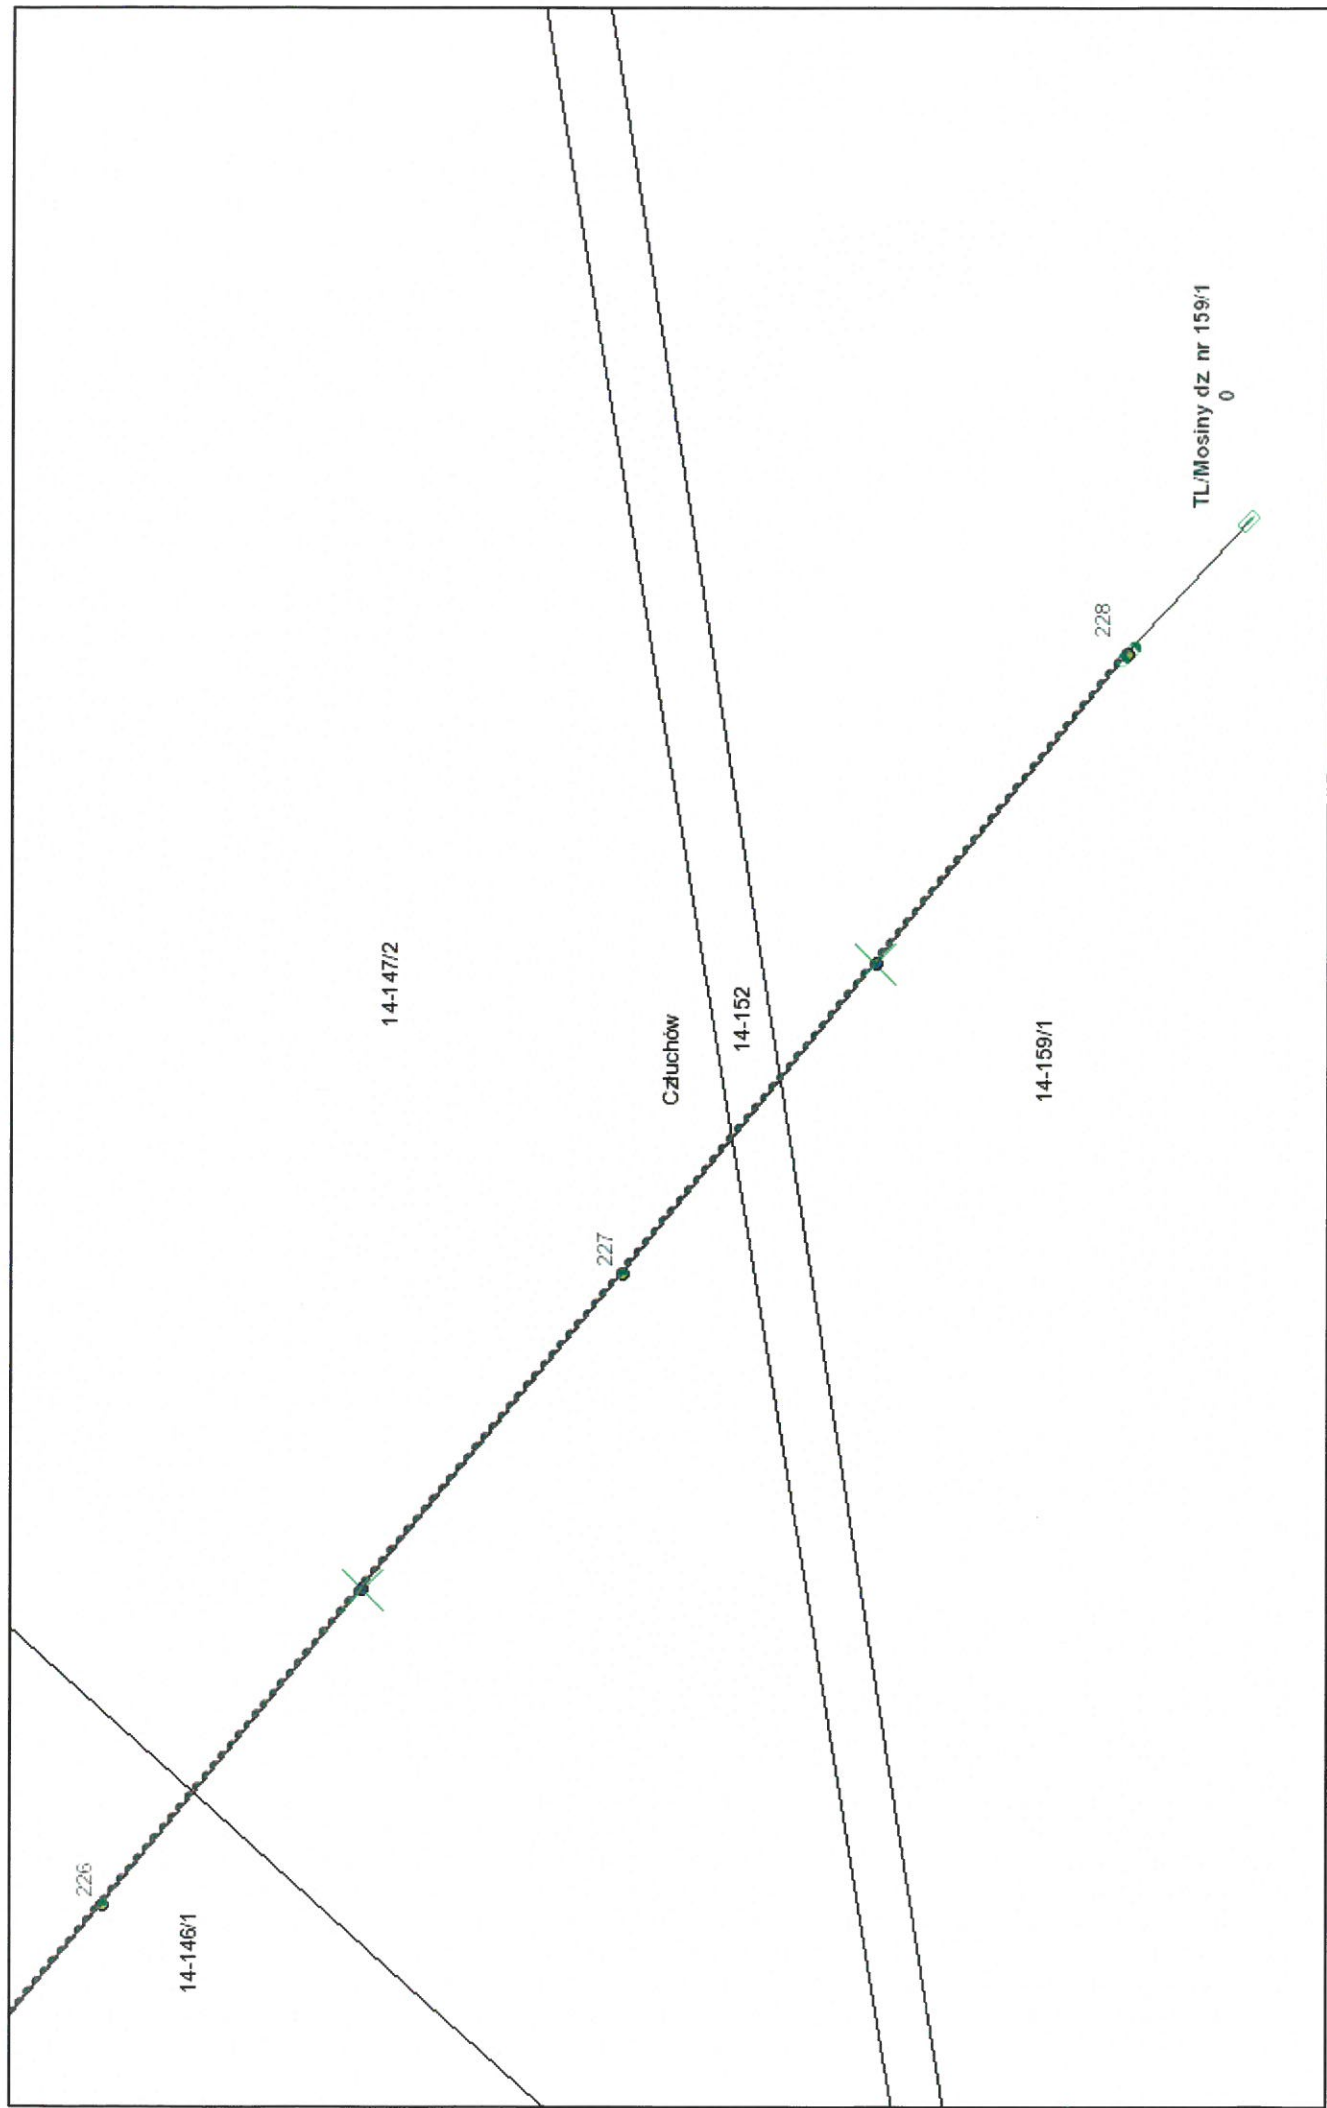

April 15, 2019

TL/Mosiny dz nr 159/1
0